

Portale web IoT per la gestione centralizzata dei dati di misura

Web-Portal

Introduzione

I dati di misura provenienti da siti remoti diventano più utili quando sono visibili in un unico posto. Questo portale web IoT centralizza i punti di misura e supporta l'accesso ai dati dai datalogger autonomi DLF4 e HLF4, comprese le installazioni in luoghi remoti.

I valori misurati vengono trasferiti automaticamente al portale e memorizzati temporaneamente su un'infrastruttura server protetta in Germania fino al momento del recupero. La trasmissione crittografata dei dati e l'infrastruttura con certificazione C5 supportano un funzionamento sicuro, offrendo agli utenti una base affidabile per il monitoraggio dei punti di misura distribuiti.

La gestione degli allarmi aiuta i team a reagire prima ai cambiamenti sul posto. I livelli di escalation e le notifiche tramite Web-Portal Alert App, SMS o e-mail supportano una risposta rapida, mentre i diagrammi possono essere incorporati in un sito web, in un'intranet o in una piattaforma dedicata per un facile accesso ai dati di misura attuali.



Visualizza il prodotto sul nostro sito

prod.senseca.apprunner.info/it/prodotto/web-portal-portale-web-iot-per-la-gestione-centralizzata-dei-dati-di-misura



Accesso centralizzato ai dati

Gestisci i punti di misura in un unico portale web, inclusi i datalogger DLF4 e HLF4.



Monitoraggio remoto

I datalogger autonomi supportano valori misurati provenienti da postazioni remote.



Trasferimento sicuro

I dati vengono trasmessi in modo crittografato e archiviati su server protetti in Germania.



Risposta all'allarme

I livelli di escalation notificano gli utenti tramite app, SMS o e-mail.



Condivisione semplice

I diagrammi possono essere incorporati in siti web, intranet o piattaforme dedicate.

Varianti di prodotto disponibili

Codice d'ordine	Descrizione	Cod. art.
Web-Portal	Web-Portal - Portale web IoT per la gestione centralizzata dei dati di misura, con integrazione remota dei datalogger DLF4 e HLF4, archiviazione sicura su server in Germania, trasferimento crittografato e opzioni di allarme tramite app, SMS o e-mail.	490581

Caratteristiche

Gestione dei punti di misura

Il portale fornisce una gestione centralizzata dei punti di misura e supporta l'accesso ai dati provenienti da datalogger autonomi collegati.

Integrazione datalogger

Il sistema viene descritto in relazione ai datalogger DLF4 e HLF4 per la misurazione e l'acquisizione dati da remoto.

Archiviazione dati

I dati di misura vengono memorizzati temporaneamente su un'infrastruttura server protetta in Germania fino al momento del recupero.

Gestione allarmi

Il portale supporta la gestione degli allarmi con livelli di escalation e notifiche tramite ACS Portal Alert App, SMS o e-mail.

Visualizzazione dati

I diagrammi di misura possono essere incorporati in siti web, intranet o piattaforme create appositamente.


Concetto di sicurezza

La fonte descrive la trasmissione e l'archiviazione crittografata dei dati su un'infrastruttura con certificazione C5.

Dettagli

[Link al login del Web-Portal](#)

Vista interna

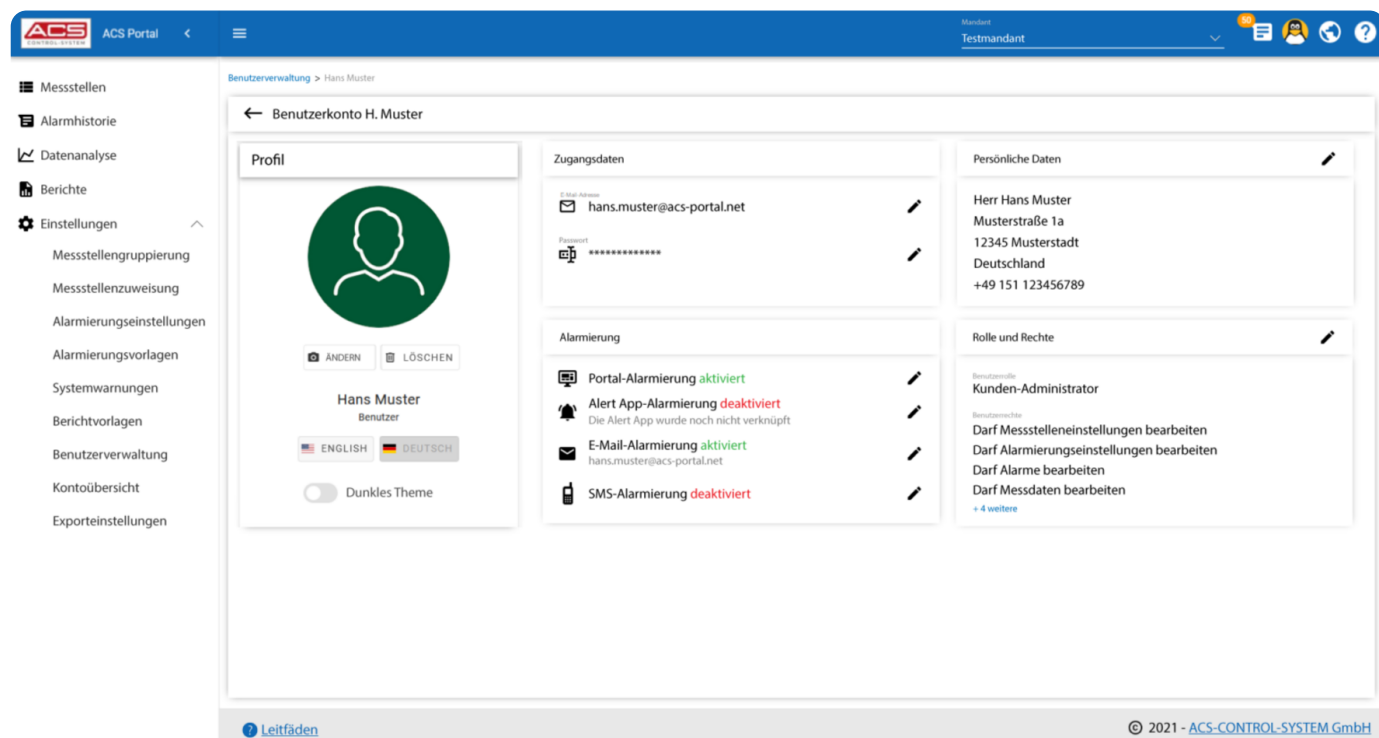


The screenshot shows the 'Benutzerkonto H. Muster' page in the ACS Portal. The interface is divided into several sections:

- Profil:** Displays a user profile card for 'Hans Muster' with a green circular avatar, 'ANDERN' and 'LÖSCHEN' buttons, and language options (ENGLISH, DEUTSCH) and a 'Dunkles Theme' toggle.
- Zugangsdaten:** Shows email 'hans.muster@acs-portal.net' and a masked password field, both with edit icons.
- Alarmierung:** A list of notification settings:
 - Portal-Alarmierung: **aktiviert**
 - Alert App-Alarmierung: **deaktiviert** (Note: Die Alert App wurde noch nicht verknüpft)
 - E-Mail-Alarmierung: **aktiviert**
 - SMS-Alarmierung: **deaktiviert**
- Persönliche Daten:** Personal information including name 'Herr Hans Muster', address 'Musterstraße 1a, 12345 Musterstadt, Deutschland', and phone '+49 151 123456789'.
- Rolle und Rechte:** Role 'Kunden-Administrator' with permissions: 'Darf Messstelleneinstellungen bearbeiten', 'Darf Alarmierungseinstellungen bearbeiten', 'Darf Alarme bearbeiten', and 'Darf Messdaten bearbeiten'.

Navigation menu on the left includes: Messstellen, Alarmhistorie, Datenanalyse, Berichte, Einstellungen (expanded), Messstellengruppierung, Messstellenzuweisung, Alarmierungseinstellungen, Alarmierungsvorlagen, Systemwarnungen, Berichtsvorlagen, Benutzerverwaltung, Kontoübersicht, and Exporteinstellungen.

Impostazioni profilo

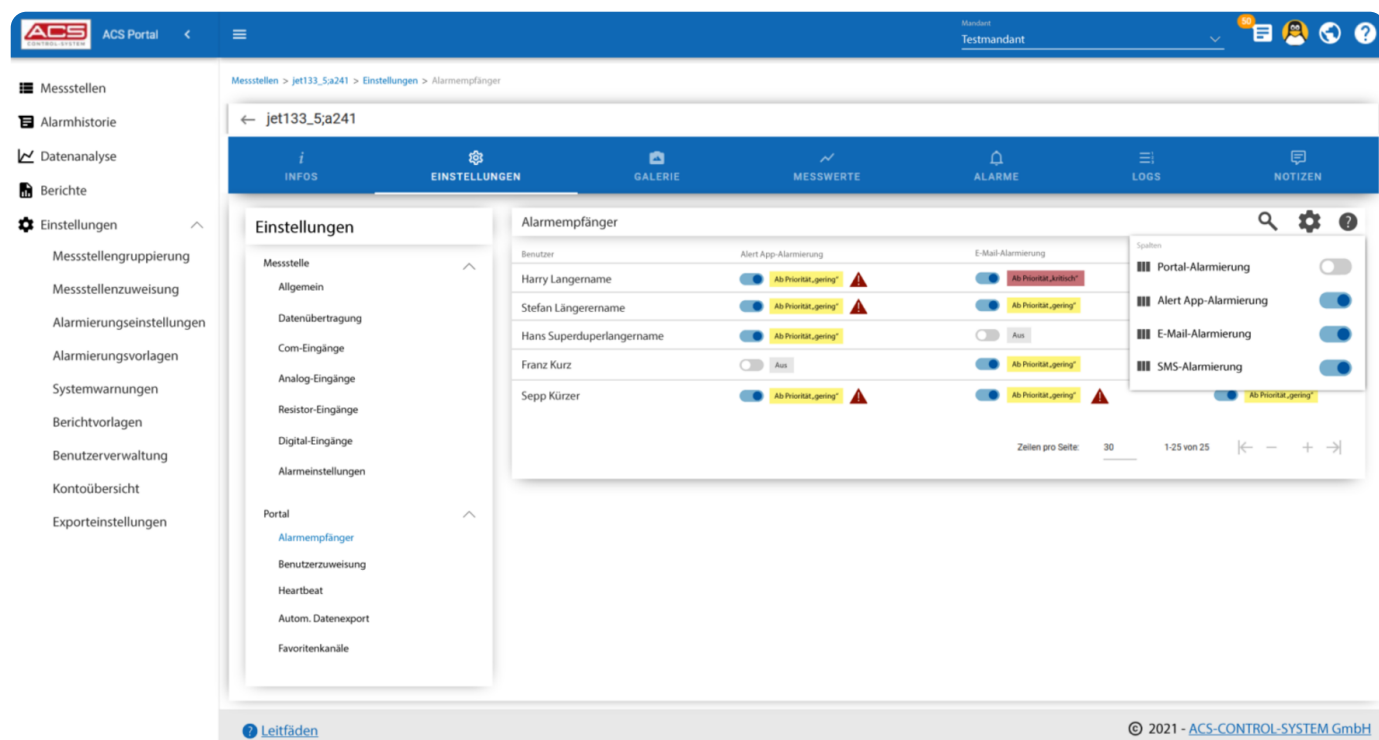

The screenshot shows the 'Alarmempfänger' configuration page for 'jet133_5a241'. The interface includes a top navigation bar with tabs: INFOS, EINSTELLUNGEN (active), GALERIE, MESSWERTE, ALARME, LOGS, and NOTIZEN.

EINSTELLUNGEN section:

- Messstelle:** A sidebar menu with options: Allgemein, Datenübertragung, Com-Eingänge, Analog-Eingänge, Resistor-Eingänge, Digital-Eingänge, Alarmeinstellungen, Portal (expanded), Alarmempfänger (selected), Benutzerzuweisung, Heartbeat, Autom. Datenexport, and Favoritenkanäle.
- Alarmempfänger:** A table listing alarm receivers with their notification preferences.

Benutzer	Alert App-Alarmierung	E-Mail Alarmierung
Harry Langername	☒ Ab Priorität „gering“	☒ Ab Priorität „kritisch“
Stefan Längerername	☒ Ab Priorität „gering“	☒ Ab Priorität „gering“
Hans Superduperlangername	☒ Ab Priorität „gering“	☐ Aus
Franz Kurz	☐ Aus	☒ Ab Priorität „gering“
Sepp Kürzer	☒ Ab Priorität „gering“	☒ Ab Priorität „gering“
- Spalten:** A sidebar menu for column settings: Portal-Alarmierung, Alert App-Alarmierung, E-Mail-Alarmierung, and SMS-Alarmierung, each with a toggle switch.

Footer information: 'Leitfaden' link and copyright '© 2021 - ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH'.

Ricevitore di allarme

ACS Portal

Messstellen

Alarmhistorie

Datenanalyse

Berichte

Einstellungen

Messstellengruppierung

Messstellenzuweisung

Alarmierungseinstellungen

Alarmierungsvorlagen

Systemwarnungen

Berichtvorlagen

Benutzerverwaltung

Kontoübersicht

Exporteinstellungen

Benutzer

Wichtiger Benutzer

Alarmierungseinstellungen

Messstelle

Alert App-Alarmierung

E-Mail-Alarmierung

SMS-Alarmierung

Test Device 1	☒ Ab Prior. gering	☒ Ab Prior. kritisch	☒ Ab Prior. gering
Test Device 2	☒ Ab Prior. gering	☒ Ab Prior. gering	☒ Ab Prior. gering
Test Device 3	☒ Ab Prior. gering	☒ Ab Prior. gering	☐ Aus
Testgerät Portal-Entwickler	☒ Ab Prior. gering	☐ Aus	☒ Ab Prior. gering

Zellen pro Seite: 30

1-25 von 25

←

→

Leitfaden

© 2021 - ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH

Impostazioni allarme